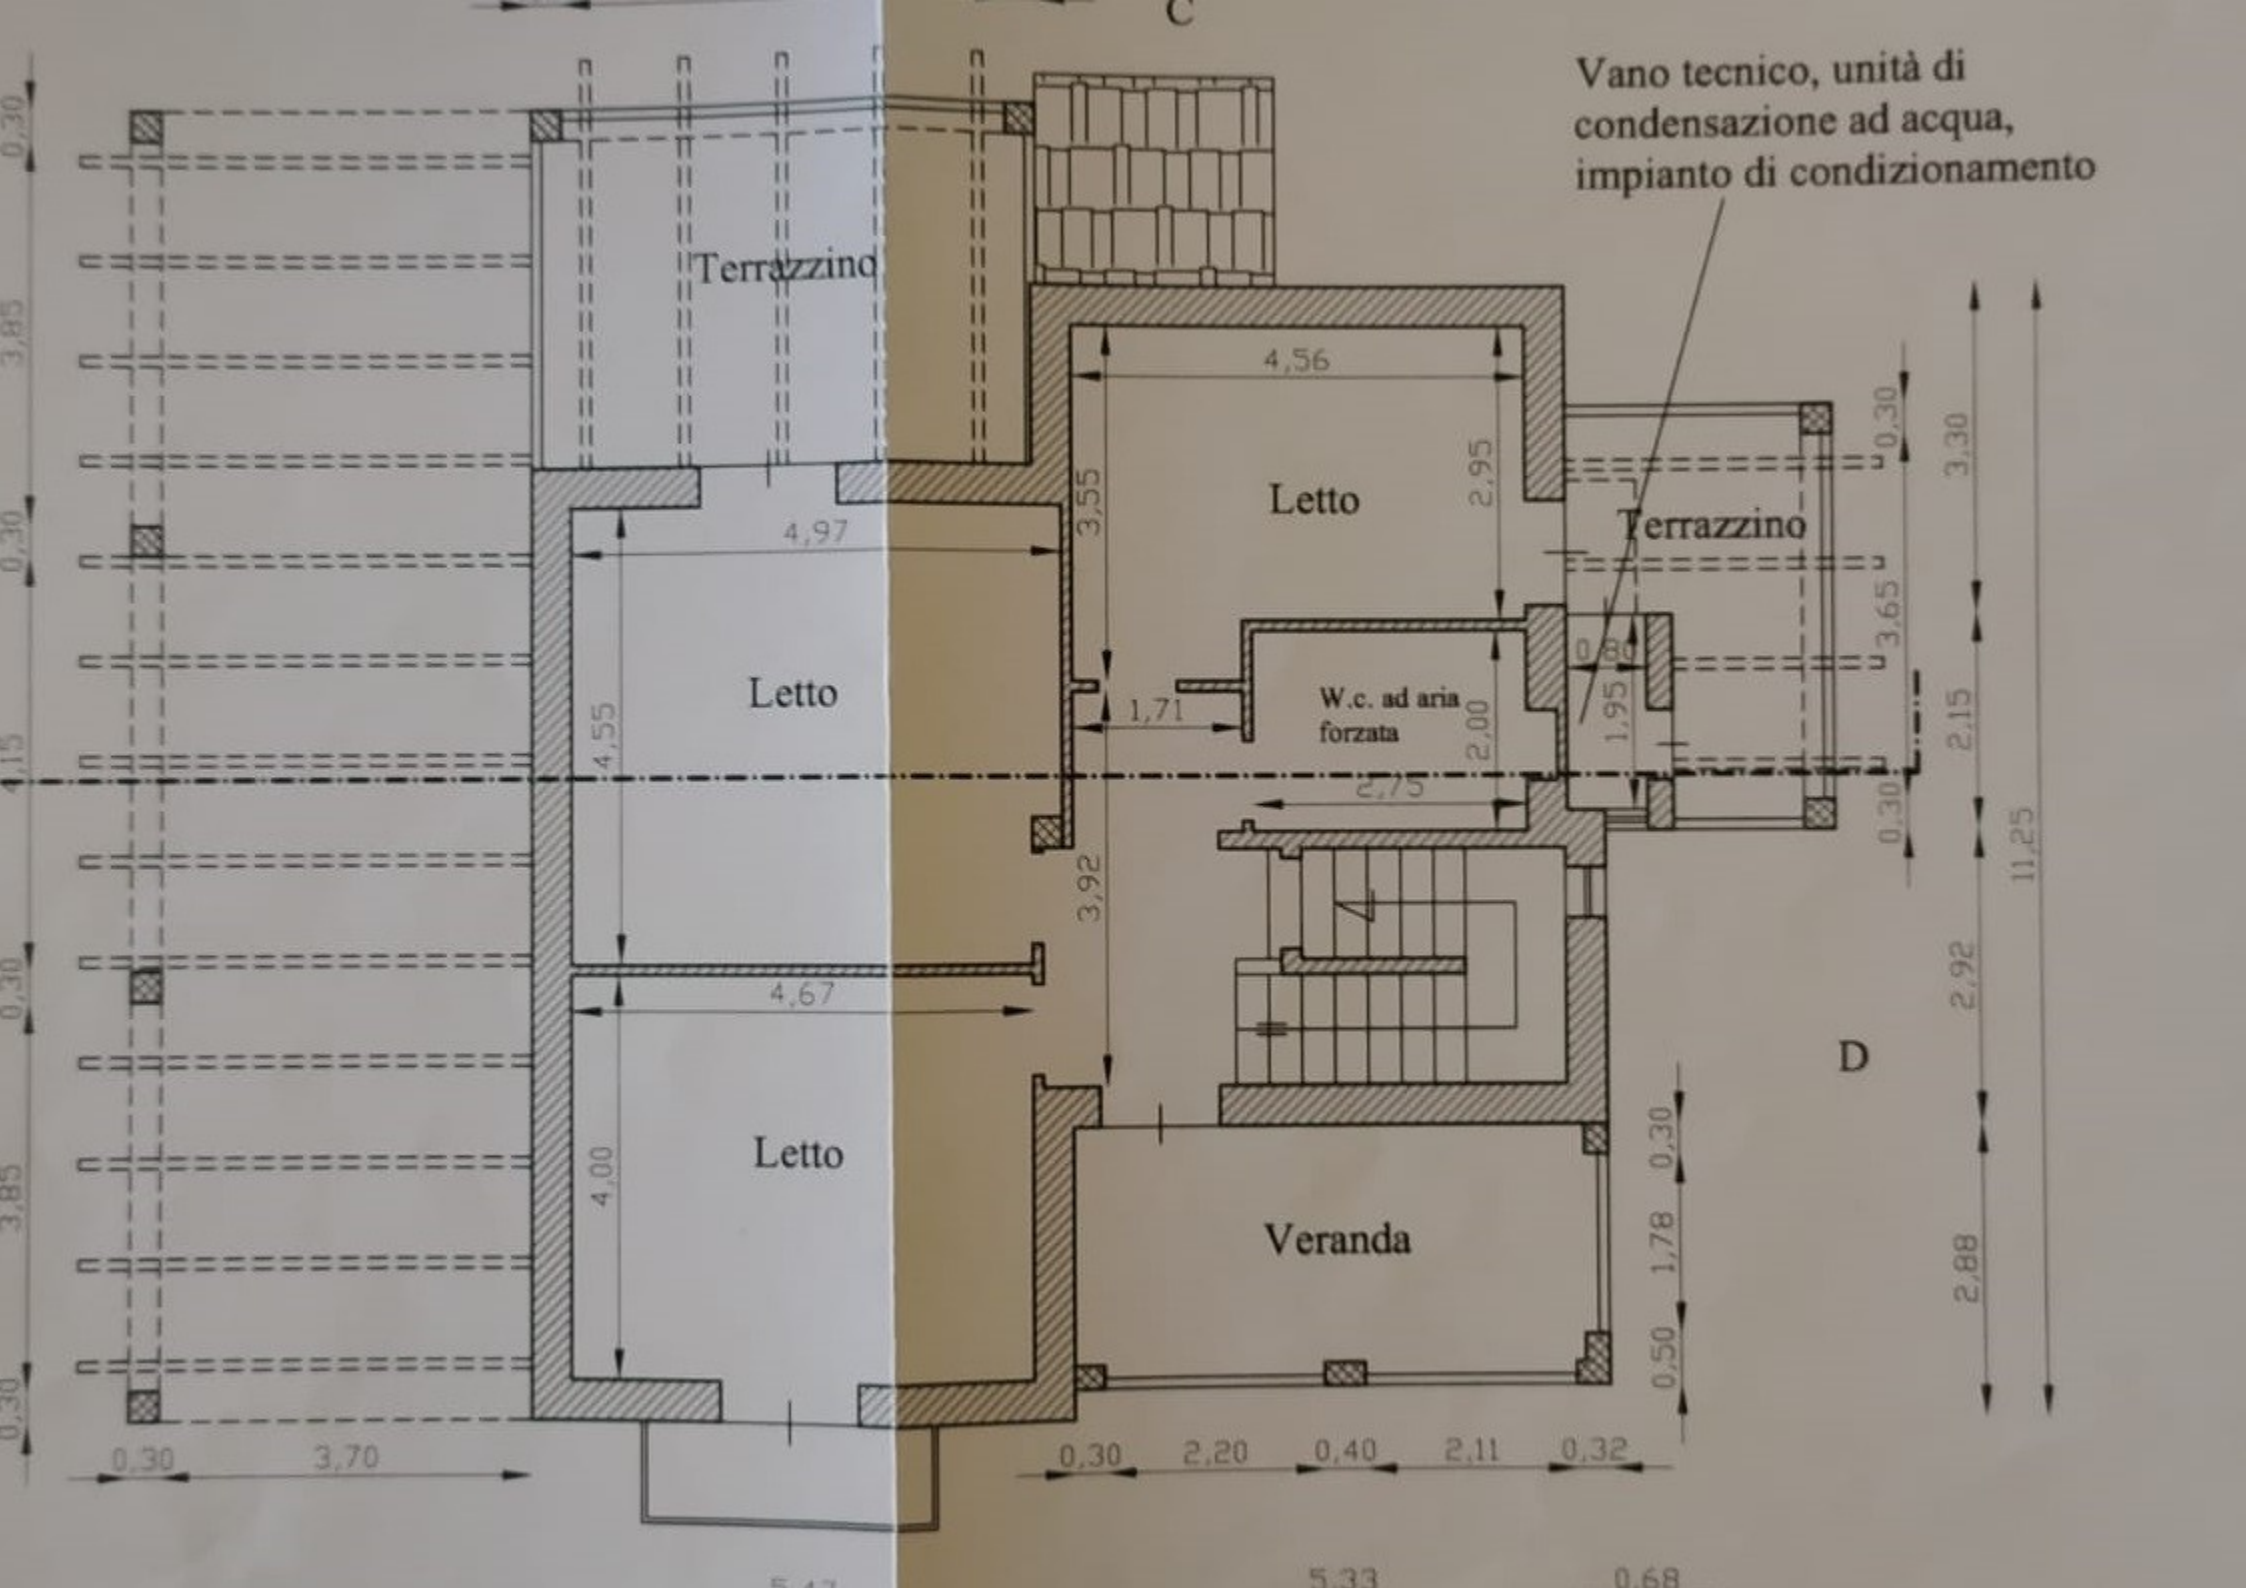
C
Vano tecnico, unità di condensazione ad acqua, impianto di condizionamento
Terrazzino
Letto
Letto
Letto
W.c. ad aria forzata
Terrazzino
Veranda
D
4,56
2,95
3,55
4,97
4,55
1,71
2,00
1,95
2,75
3,92
4,67
4,00
0,30
3,85
0,30
4,15
0,30
3,85
0,30
0,30
3,70
0,30
2,20
0,40
2,11
0,32
0,30
1,78
0,50
0,30
3,65
0,30
3,30
2,15
2,92
2,88
11,25
5,33
0,68